

Typowa krzywa błędów

- wodomierze mechaniczne

ISO 4064:2017




B METERS Polska sp. z o.o.

ul. Główna 60
51-180 Psary k. Wrocławia
Polska


Tel: +48 71 388 90 83

Fax: +48 71 387 15 37

www.bmeters.pl

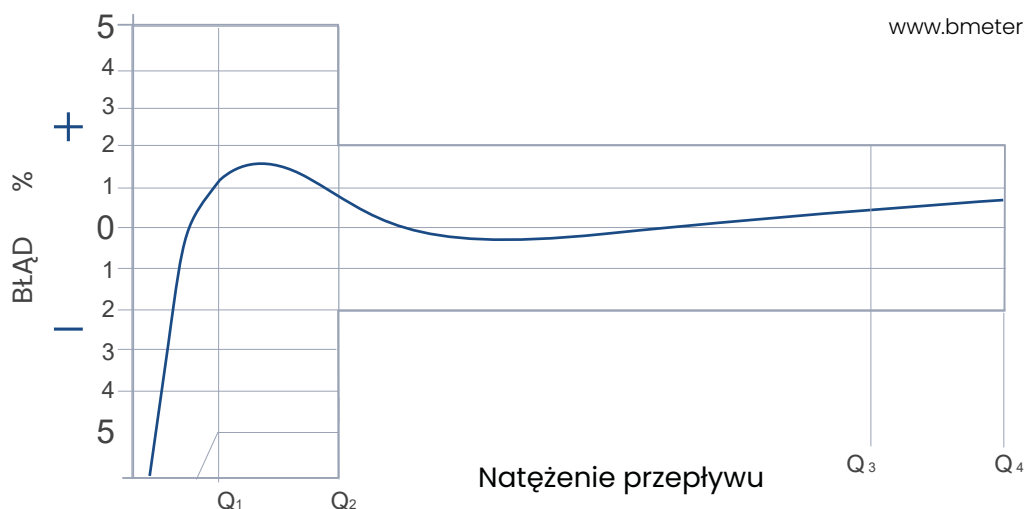

Woda zimna od 0,1 do 30°C

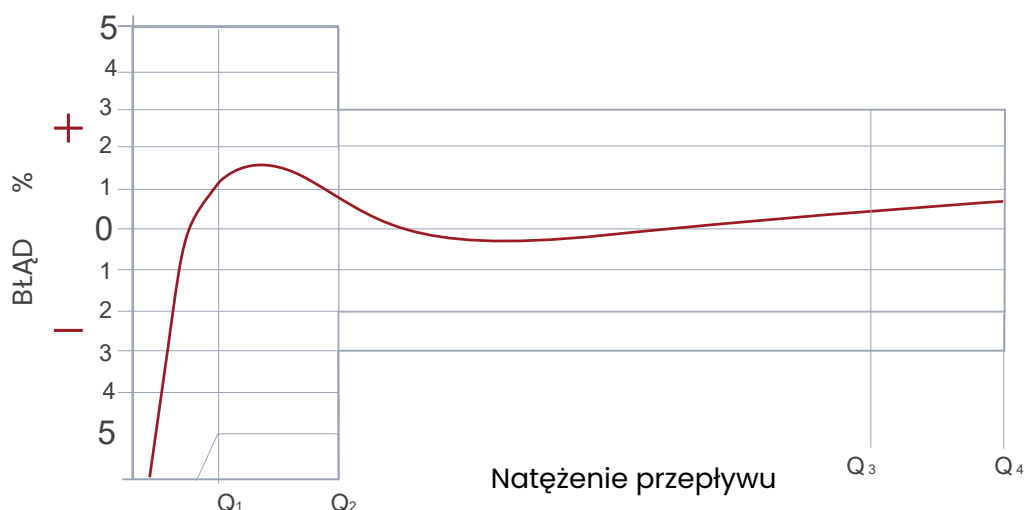


Woda ciepła od 30 do 90°C


Typowa krzywa błędów

- wodomierze elektroniczne

ISO 4064:2017

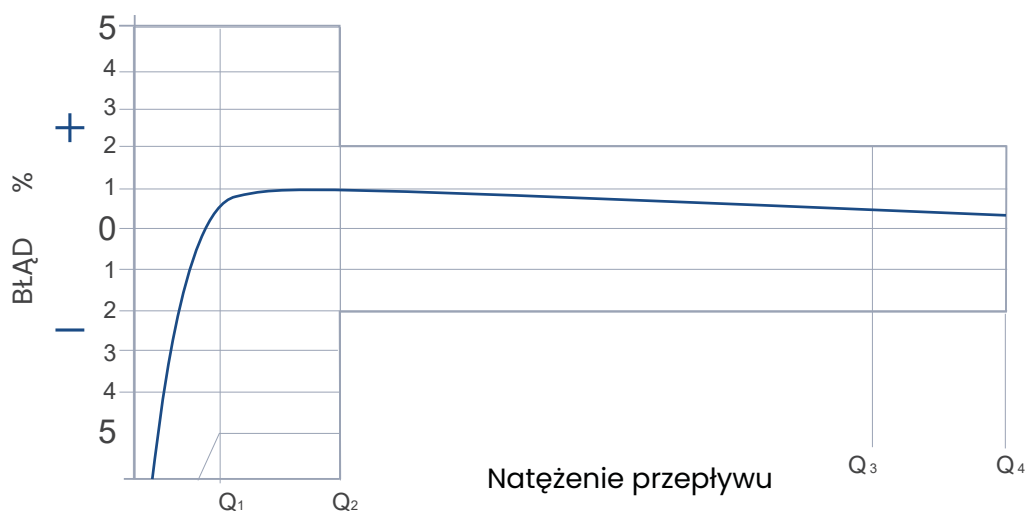

Woda zimna od 0,1 do 30°C

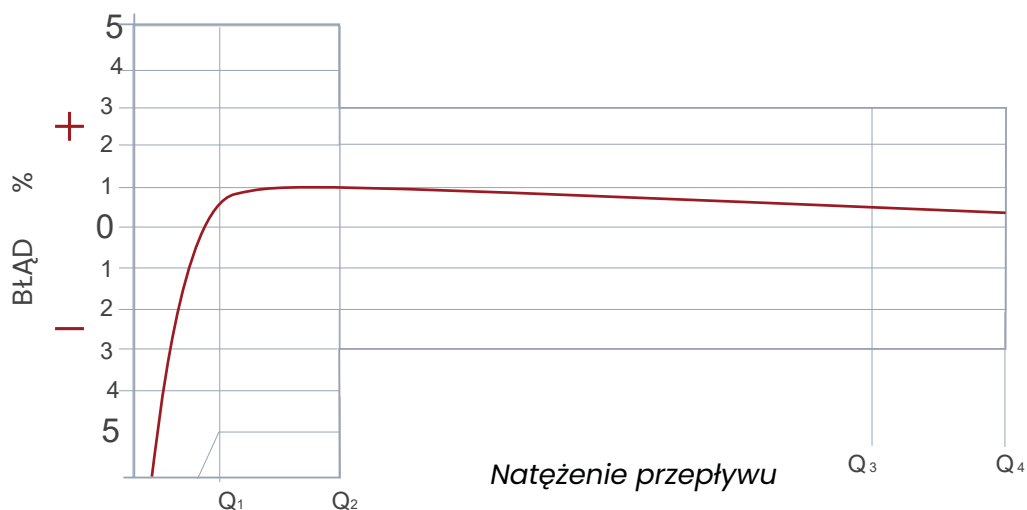

Woda ciepła od 30 do 90°C